


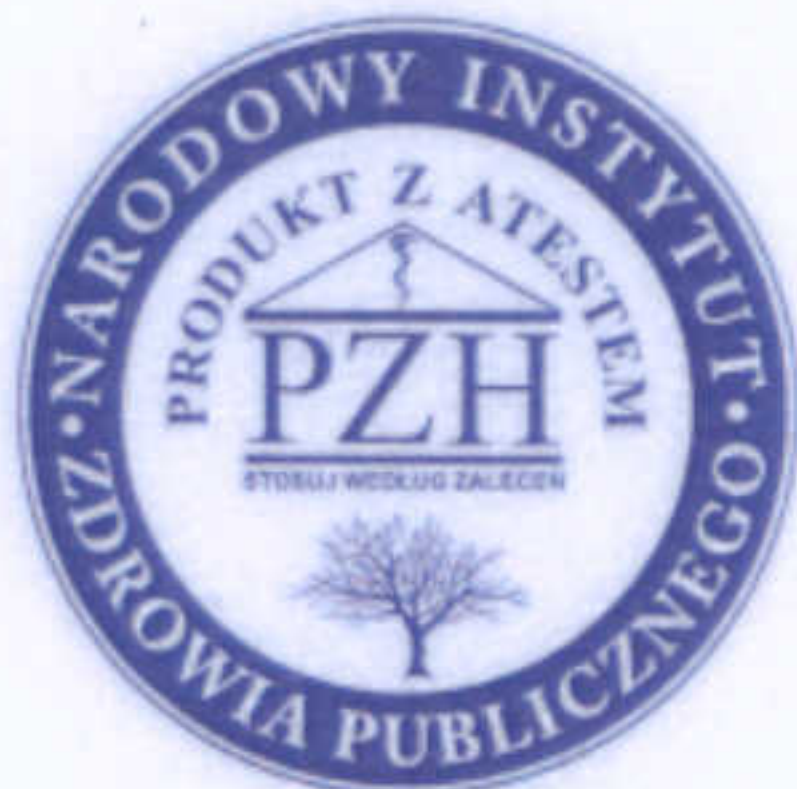

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/0389/06/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **RCR HYDRONIC: CZUJNIK RUCHU RCR/ZMIERZCH – HYTRONIK HC005S, RCR – OBUDOWA NATYNKOWA (HC-IP20)**

Zawierający / containing: poliwęglan(PC) i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w obiektach użyteczności publicznej w tym obiektach szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, halach, garażach, przejściach, magazynach, sklepach, w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Lena Lighting S.A.
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Kórnicka 52

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Lena Lighting S.A.
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Kórnicka 52

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-05-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-05-08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 maja 2017

The date of issue of the certificate: 8th May 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287